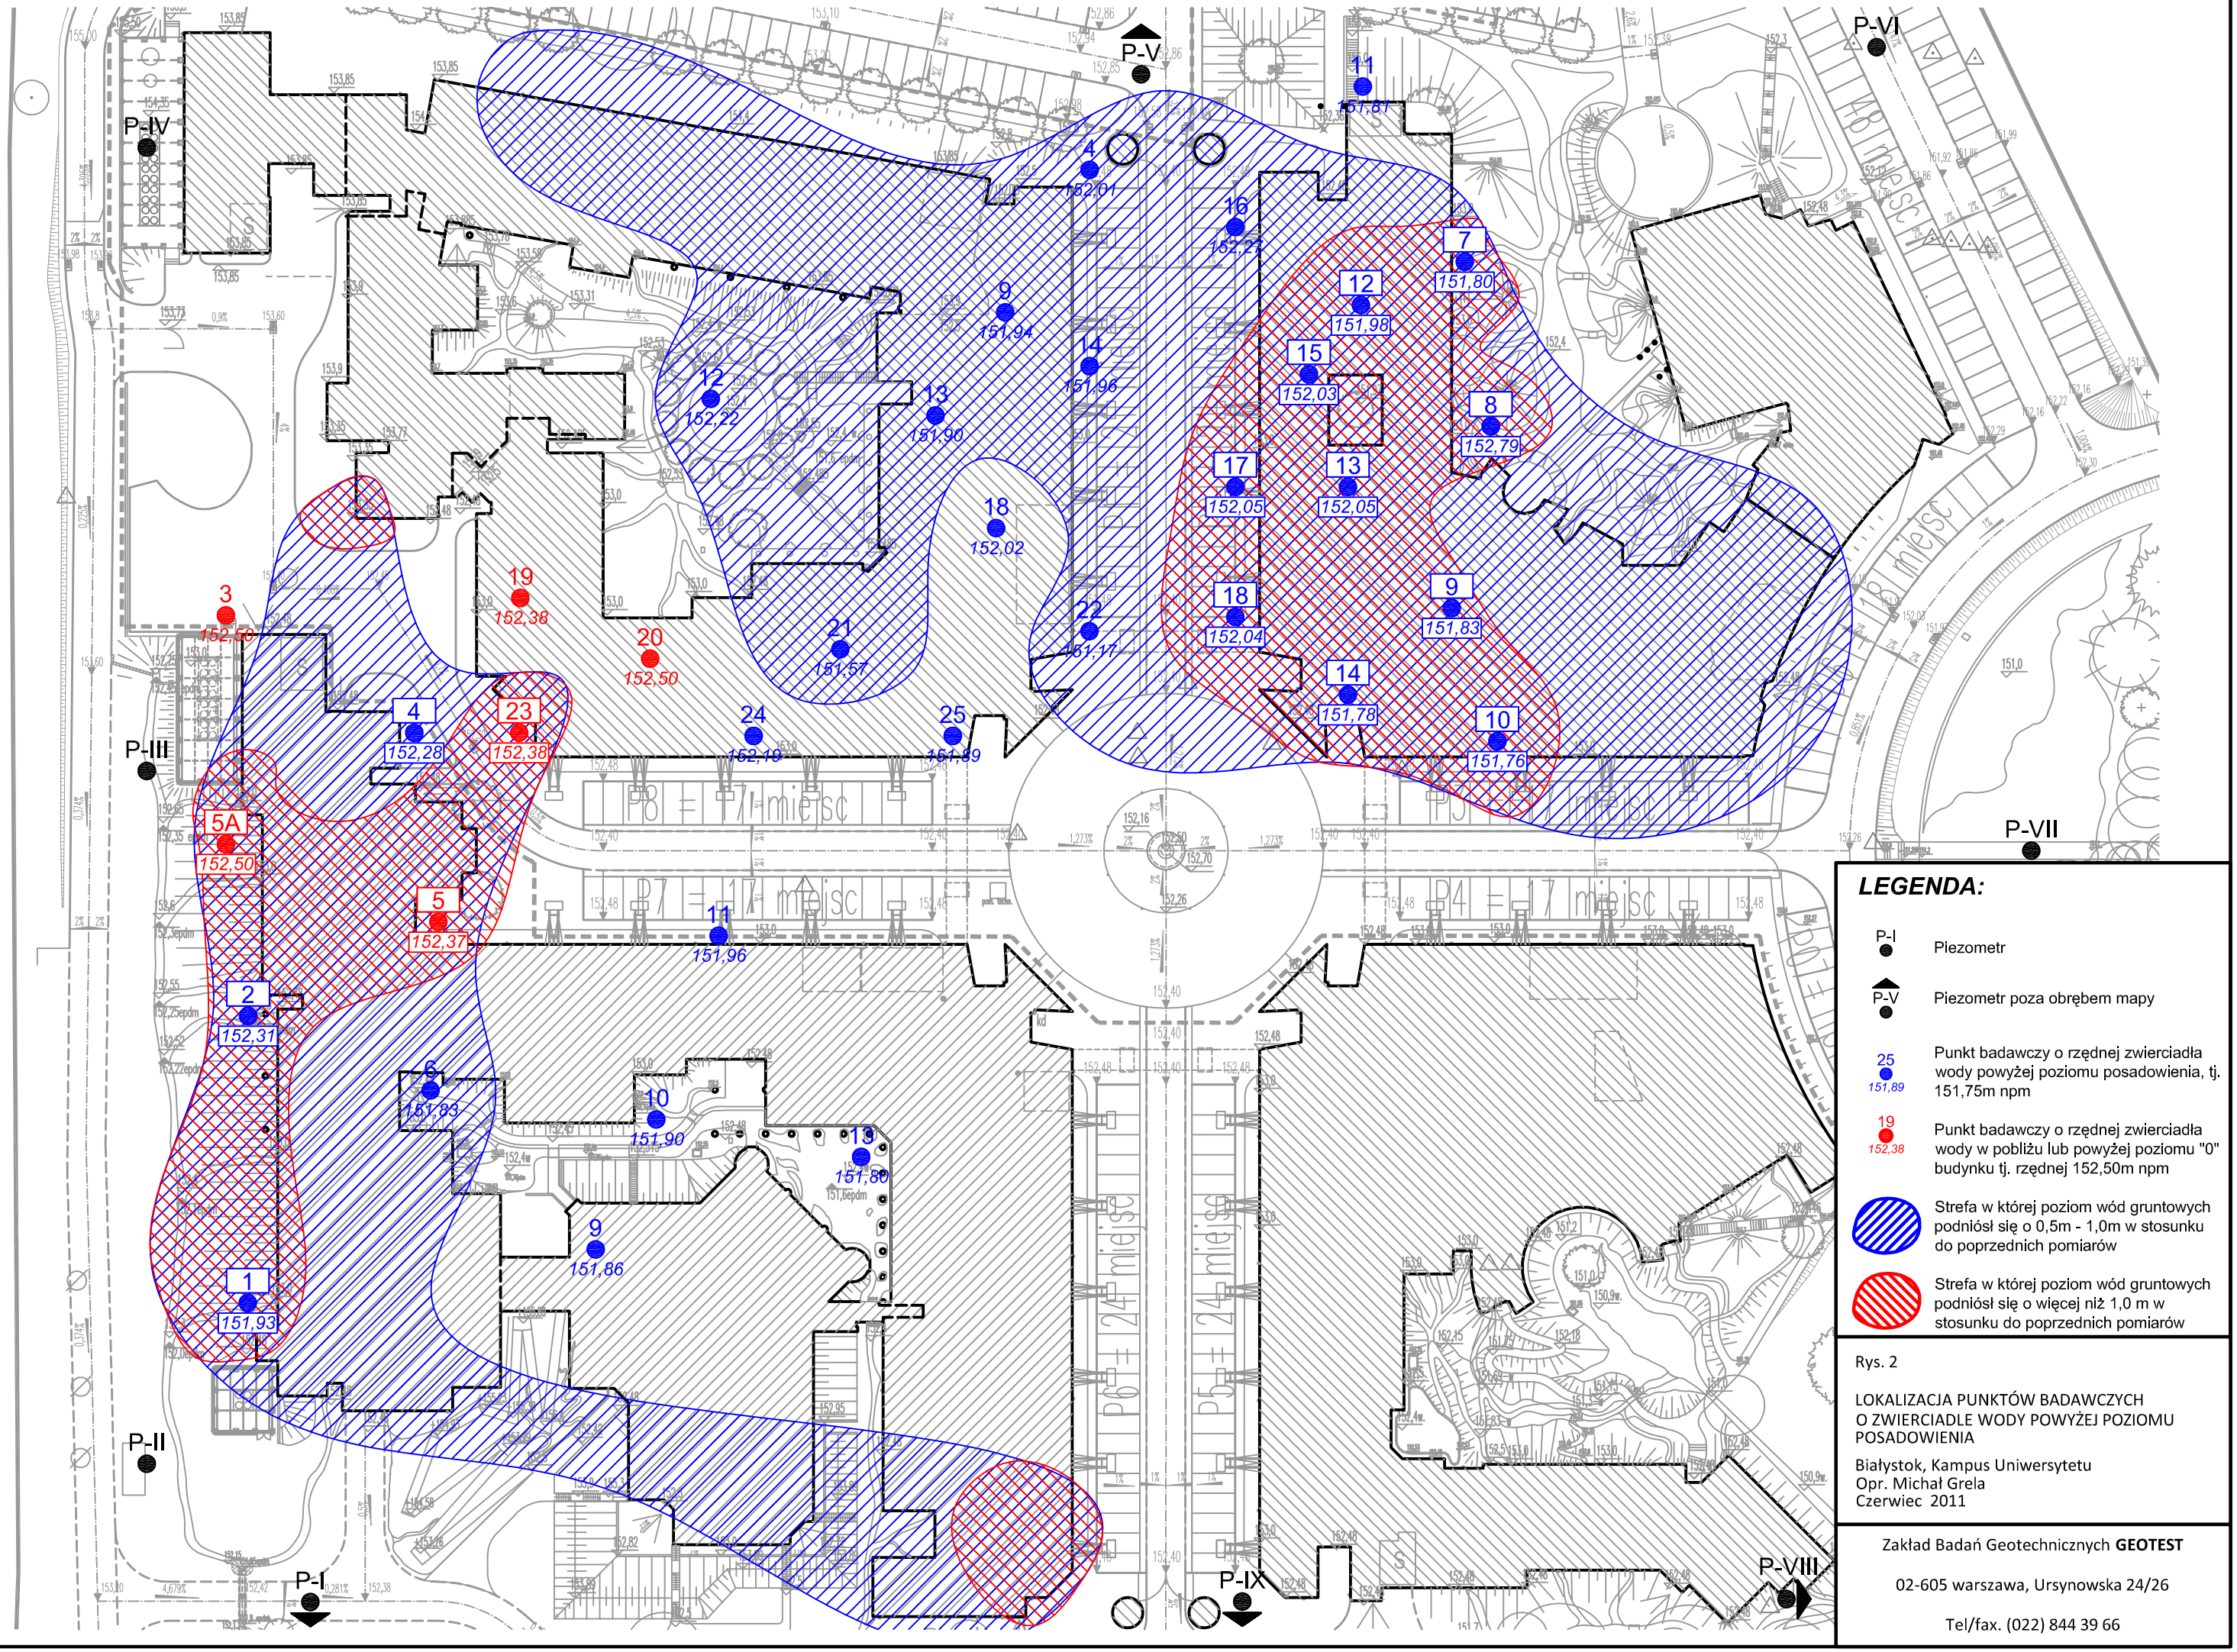

LEGENDA:

- P-I — Piezometr
- P-V — Piezometr poza obrębem mapy
- 25 / 151,89 — Punkt badawczy o rzędnej zwierciadła wody powyżej poziomu posadowienia, tj. 151,75m npm
- 19 / 152,38 — Punkt badawczy o rzędnej zwierciadła wody w pobliżu lub powyżej poziomu "0" budynku tj. rzędnej 152,50m npm
- Strefa w której poziom wód gruntowych podniósł się o 0,5m - 1,0m w stosunku do poprzednich pomiarów
- Strefa w której poziom wód gruntowych podniósł się o więcej niż 1,0 m w stosunku do poprzednich pomiarów

Rys. 2

LOKALIZACJA PUNKTÓW BADAWCZYCH O ZWIERCIADLE WODY POWYŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA

Białystok, Kampus Uniwersytetu
Opr. Michał Grela
Czerwiec 2011

Zakład Badań Geotechnicznych **GEOTEST**

02-605 warszawa, Ursynowska 24/26

Tel/fax. (022) 844 39 66